




|         |   |                                         |                      |                |             |                     |
|---------|---|-----------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 21      | 1 | LAINE DE ROCHE                          | 20000L-Ø2500 CALO150 | LAINE DE ROCHE | 80000100007 |                     |
| 20.4    | 1 | CLAPET CASSE VIDE                       | DN65                 | Laiton/316Ti   | CCV65       |                     |
| 20.3    | 1 | DEGAZEUR GRAND DEBIT                    | Défaut               | INOX           | PURGGD      |                     |
| 20.2    | 1 | SOUPAPE DN32 4BARS                      | Défaut               | -              | 70010165023 |                     |
| 20.1    | 1 | THERMOMETRE CHAUD AXIAL LAITON D63      | D63 0 à 120°C L100   | -              | 70010230006 |                     |
| 20      | 1 | ACCESSOIRES-17002620-01                 | Défaut               |                | -           |                     |
| 19      | 1 | JAQUETTE_TOLE_JSXAL_ONDULEE-21001097-01 | 20000                | 3005-H25       | 10000500001 |                     |
| 18      | 4 | MANCHON TARAUDE ACIER                   | DN15 - L235          | S235JR         | 20030000033 |                     |
| 17      | 3 | PIQUAGE BRIDE PLATE ACIER PN10-16       | DN150_PN10-16_L210   | S235JR         | P150P16L21A |                     |
| 16      | 2 | PIQUAGE_FILETE ACIER                    | DN32_L250            | S235JR         | 20080000038 | SOUPAPE DE SECURITE |
| REP QTE |   | DESIGNATION                             | DESCRIPTION          | MATIERE        | REFERENCE   | LEGENDE             |

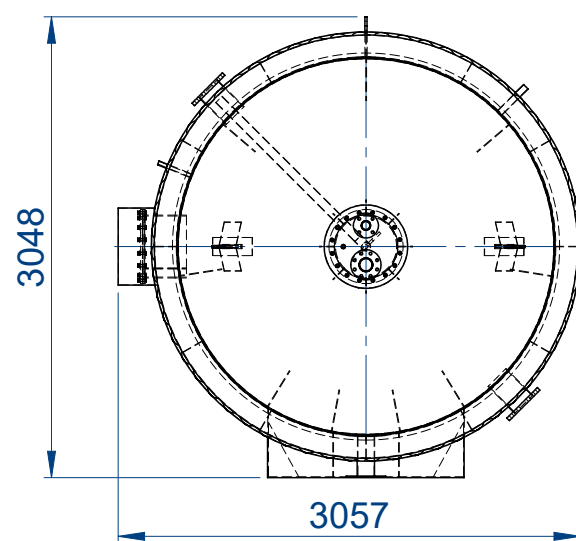

SAUF INDICATION CONTRAIRE:  
LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES

ÉTAT DE SURFACE:

TOLÉRANCES:

LINÉAIRES: js18 - JS18

ANGULAIRES: ± 3°

SPECIFICATIONS

CUVE : Ø 2500 ACIER S235JR EP 5  
FONDS : GRC DROIT ACIER S275JR EP 8  
REVÊTEMENT INTÉRIEUR : SANS  
CALORIFUGAGE : M0  
ÉPAISSEUR : 150 LAINE MINÉRALE  
JAQUETTE : TOLÉ ISOXAL FIXE ONDULÉE  
CALORIFUGAGE DU FOND INFÉRIEUR  
PS MAXI : 4 BARS

PLAN APPROUVÉ

PLAN A MODIFIER

Fait à:

Signature:

Le:

Lacaze Energies

GRUPE CANORS

CLIENT: CORETEC

NMC SA-4731 EYNATTEN-BELGIQUE

REF: 21001097-01

BALLON D'EAU CHAUDE CHAUFFAGE TAMPON -  
20 000 LITRES - VERTICAL EXTERIEUR

B.P. 2 46 120 LEYME  
Tel: (33)05.65.40.39.39  
Fax: (33)05.65.40.39.40  
SIRET : 500 971 601 00017

Dessiné

Maynard François

Vérifié

Maynard François

N°: 21001097-01-C

MATÈRE: ACIER S235JR

Qté: 1

Ech: 1:22



Pl: 1/2 A2

MASSE: 2308.45 Kg

CE PLAN ET SA CONCEPTION SONT LA PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET INTELLECTUELLE EXCLUSIVE DE LA SOCIÉTÉ LACAZE ENERGIES. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, COMMUNIQUÉ ET UTILISÉ SANS AUTORISATION ÉCRITE.


21001097-01

NMC

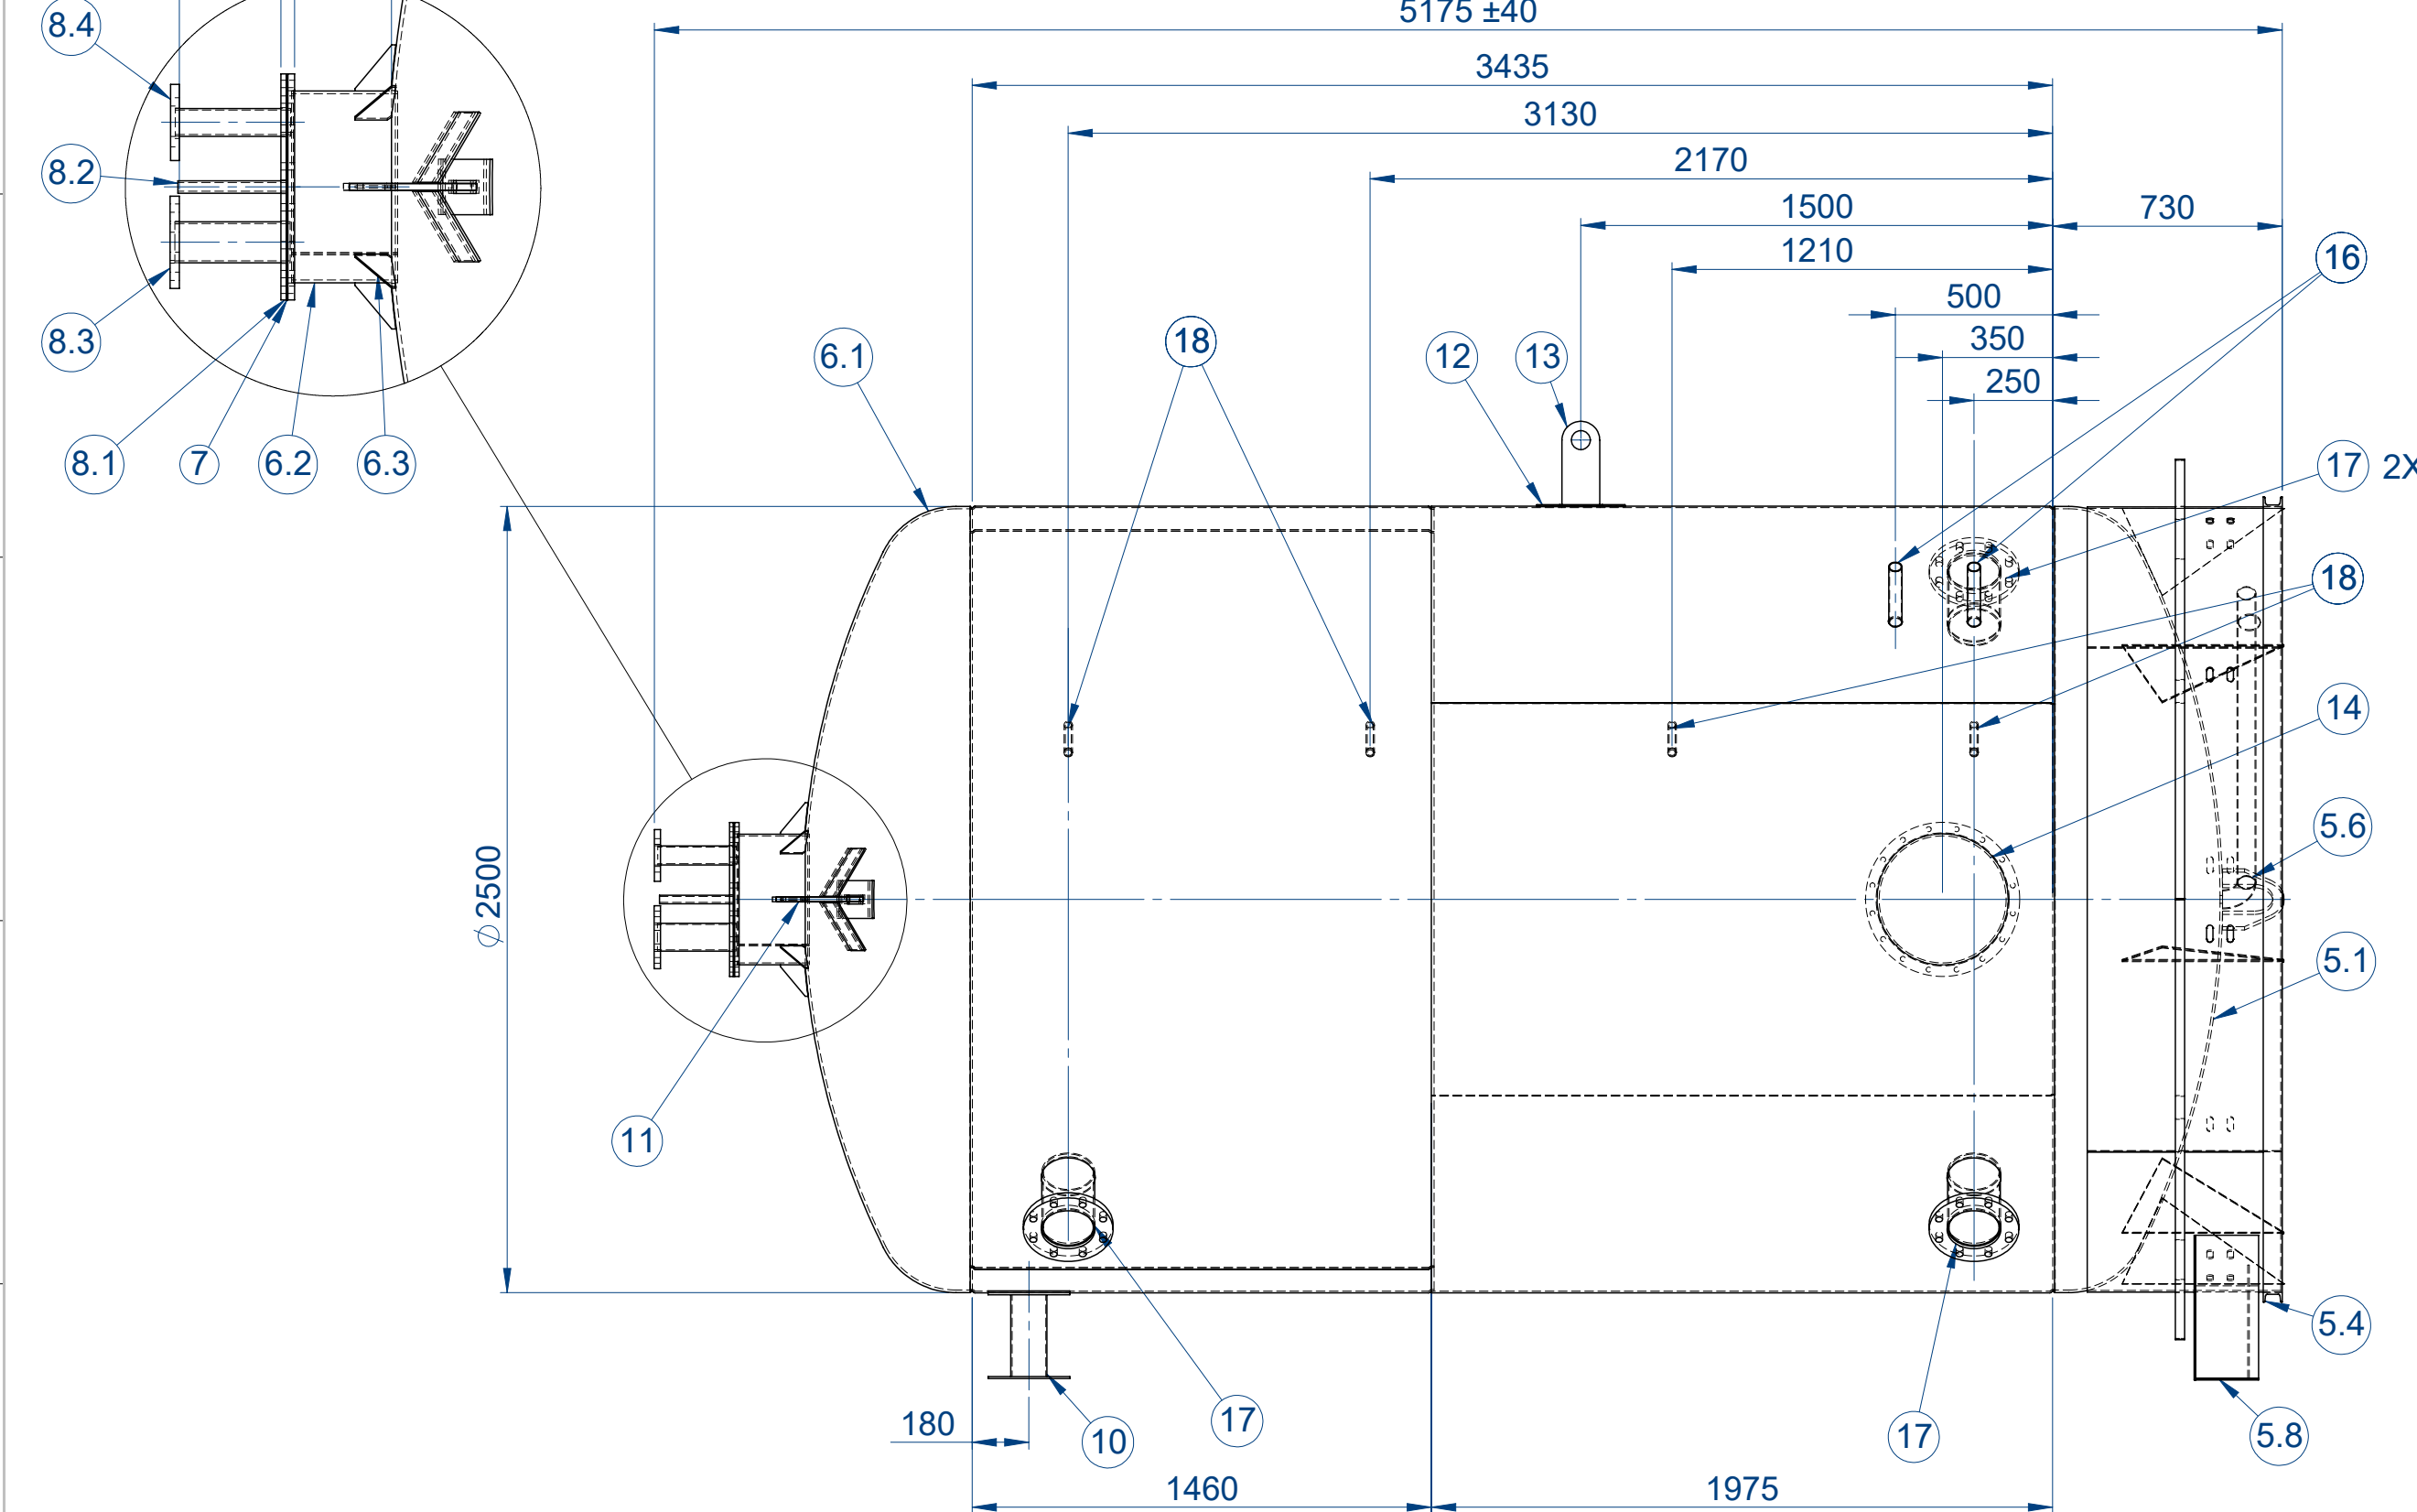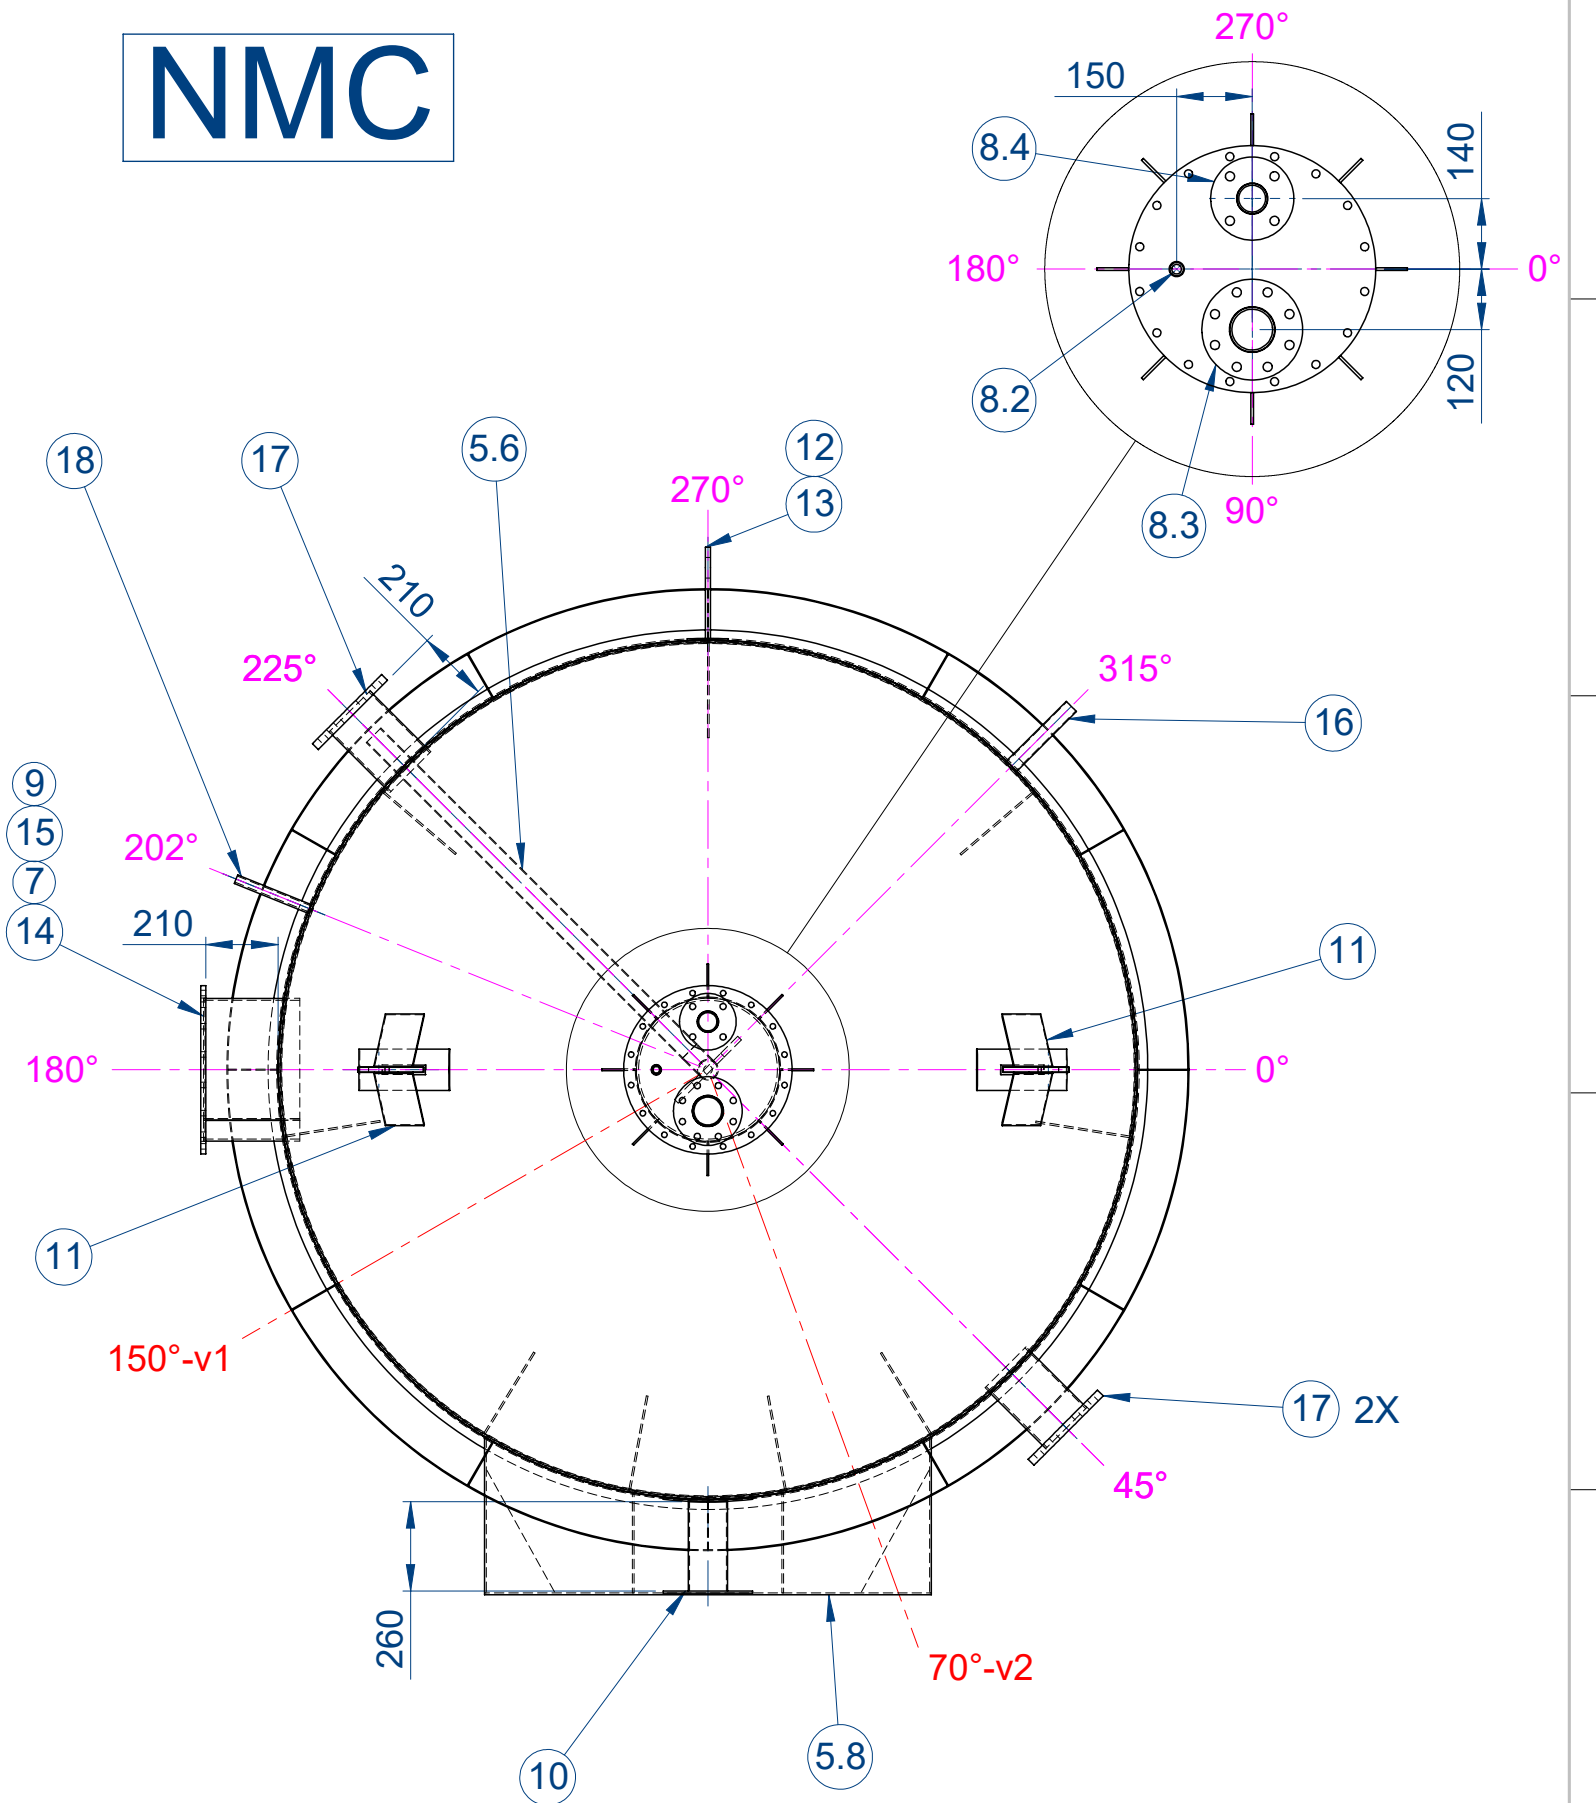

|     |     |                                                    |                              |                      |             |                   |
|-----|-----|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 15  | 1   | COUVERCLE TH ACIER                                 | TH400                        | S235JR               | PLTH400A12  |                   |
| 14  | 1   | TROU D'HOMME PENETRANT ACIER                       | TH400 L210                   | S235JR               | TH40PA21    |                   |
| 13  | 1   | ANNEAU MANUTENTION                                 | AMT3150A                     | S235JR               | AMT3150A    |                   |
| 12  | 1   | RENFORT ANNEAU ACIER 120X280X5                     | Ø2500                        | S235JR               | 10060000088 |                   |
| 11  | 1   | ANNEAUX MANUTENTION 10000 à 50000 LITRES           | EAMT3150A-Ø2500              | S235JR               | ENAMT3150A  |                   |
| 10  | 1   | BEQUILLE_TRANSPORT_STD_ACIER                       | 2500-150                     | S235JR               | BTRSTD150A  |                   |
| 9   | 2   | KIT VISSERIE                                       | TH400 M14 CL10.9             | Zingué               | KAV40016M14 |                   |
| 8.4 | 1   | PIQUAGE BRIDE PLATE ACIER PN10-16                  | DN50_PN10-16_L210            | S235JR               | P50P16L21A  | CLAPET CASSE VIDE |
| 8.3 | 1   | PIQUAGE BRIDE PLATE ACIER PN10-16                  | DN80_PN10-16_L210            | S235JR               | P80P16L21A  | SORTIE EAU CHAUDE |
| 8.2 | 1   | MANCHON TARAUDE ACIER                              | DN15 - L235                  | S235JR               | 20030000033 | DEGAZEUR          |
| 8.1 | 1   | COUVERCLE TH ACIER                                 | 400                          | S235JR               | 10030030005 |                   |
| 8   | 1   | COUVERCLE TETE ACIER GC-17002620-01                | TH400 DN80-DN50-DN15-CALO150 | -                    | -           |                   |
| 7   | 2   | JOINT TH                                           | 400                          | BURASIL BASIC 9544-B | 80010003042 |                   |
| 6.3 | 8   | GOUSSET TETE ACIER                                 | 80x100                       | S235JR               | GTH80X100A  |                   |
| 6.2 | 1   | TROU D'HOMME PENETRANT ACIER                       | TH400 L160 ET L210FB         | S235JR               | TH40PA16    |                   |
| 6.1 | 1   | FOND BOMBE ACIER                                   | GRC-2500_PE Ø25              | S275JR               | 10050020004 |                   |
| 6   | 1   | TETE BALLON ACIER GC-17002620-01                   | Ø2500 TROU D'HOMME 400 L210  | -                    | -           |                   |
| 5.9 | 1   | CERCLAGE FIXATION JAQUETTE                         | Ø2500 - CALO150              | S235JR               | 10020000000 |                   |
| 5.8 | 1   | TALON DE TRANSPORT-ACIER-STD                       | Ø2500 CALO150                | S235JR               | TTR250C150A |                   |
| 5.7 | 1   | ANNEAU CANNE                                       | AMC3000A                     | S235JR               | AMC3000A    |                   |
| 5.6 | 1   | CANNE VIDANGE ACIER                                | FILETE DN50-Ø2500            | S235JR               | CV2500DN50A |                   |
| 5.5 | 9   | GOUSSET-JUPE-ACIER-STD                             | GJ2500A                      | S235JR               | GJ2500A     |                   |
| 5.4 | 1   | FER U60                                            | 2500                         | S235JR               | 10020060002 |                   |
| 5.3 | 1   | JUPE-ACIER-STD-2                                   | 2505-CANNE DN50              | S235JR               | 10000001017 |                   |
| 5.2 | 1   | JUPE-ACIER-STD-1                                   | 2505-CANNE DN50              | S235JR               | 10000001017 |                   |
| 5.1 | 1   | FOND-BOMBE-ACIER-STD                               | GRC-2500_Ø25                 | S275JR               | 10050020004 |                   |
| 5   | 1   | JUPE+TALON-ACIER-STD                               | Ø2500-DN50 CALO150           | -                    | JT2505DN50A |                   |
| 4   | 1   | VIROLE BALLON ACIER Ø2500 SOYEE-2C1-2-21001097-01  | Ø2500                        | S235JR               | 10000001017 |                   |
| 3   | 1   | VIROLE BALLON ACIER Ø2500 SOYEE-2C1-1-21001097-01  | Ø2500                        | S235JR               | 10000001017 |                   |
| 2   | 1   | VIROLE BALLON ACIER Ø2500 SOYEE-1C-1-2-21001097-01 | Ø2500-1975                   | S235JR               | 10000001031 |                   |
| 1   | 1   | VIROLE BALLON ACIER Ø2500 SOYEE-1C-1-1-21001097-01 | Ø2500-1975                   | S235JR               | 10000001031 |                   |
| REP | QTE | DESIGNATION                                        | DESCRIPTION                  | MATIERE              | REFERENCE   | LEGENDE           |

|      |     |                                           |                      |                |             |                     |
|------|-----|-------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 21   | 1   | LAINE DE ROCHE                            | 20000L-Ø2500 CALO150 | LAINE DE ROCHE | 80000100007 |                     |
| 20.4 | 1   | CLAPET CASSE VIDE                         | DN65                 | Laiton/316Ti   | CCV65       |                     |
| 20.3 | 1   | DEGAZEUR GRAND DEBIT                      | Défaut               | INOX           | PURGGD      |                     |
| 20.2 | 1   | SOUPAPE DN32 4BARS                        | Défaut               | -              | 70010165023 |                     |
| 20.1 | 1   | THERMOMETRE CHAUD AXIAL LAITON D63        | D63 0 à 120°C L100   | -              | 70010230006 |                     |
| 20   | 1   | ACCESSOIRES-17002620-01                   | Défaut               |                | -           |                     |
| 19   | 1   | JAQUETTE_TOLE_ISOAXAL_ONDULEE-21001097-01 | 20000                | 3005-H25       | 10000500001 |                     |
| 18   | 4   | MANCHON TARAUDE ACIER                     | DN15 - L235          | S235JR         | 20030000033 |                     |
| 17   | 3   | PIQUAGE BRIDE PLATE ACIER PN10-16         | DN150_PN10-16_L210   | S235JR         | P150P16L21A |                     |
| 16   | 2   | PIQUAGE_FILETE ACIER                      | DN32_L250            | S235JR         | 20080000038 | SOUPAPE DE SECURITE |
| REP  | QTE | DESIGNATION                               | DESCRIPTION          | MATIERE        | REFERENCE   | LEGENDE             |

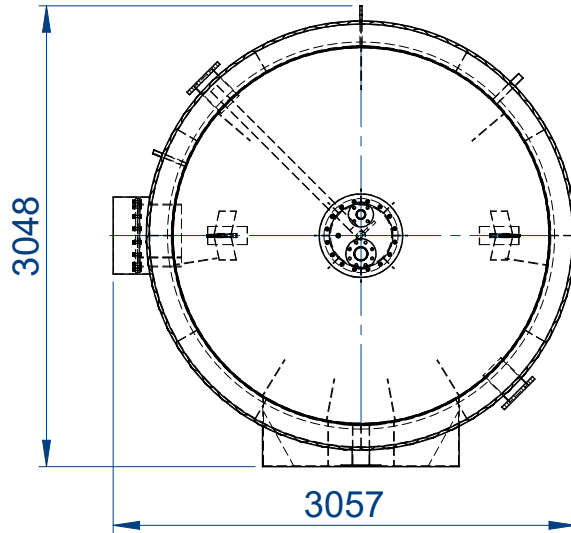

SAUF INDICATION CONTRAIRE:  
LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES

ÉTAT DE SURFACE:

TOLÉRANCES:

LINÉAIRES: **js18 - JS18**

ANGULAIRES: **± 3°**

SPECIFICATIONS

**CUVE : Ø 2500 ACIER S235JR EP 5**  
**FONDS : GRC DROIT ACIER S275JR EP 8**  
**REVÊTEMENT INTÉRIEUR : SANS**  
**CALORIFUGEAGE : M0**  
**ÉPAISSEUR : 150 LAINE MINÉRALE**  
**JAQUETTE : TOLE ISOXAL FIXE ONDULÉE**  
**CALORIFUGEAGE DU FOND INFÉRIEUR**  
**PS MAXI : 4 BARS**

☐ PLAN APPROUVE  
☐ PLAN A MODIFIER

Fait à: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_

**Lacaze Energies**  
GRUPE CAHORS

B.P. 2 46 120 LEYME  
Tel: (33)05.65.40.39.39  
Fax: (33)05.65.40.39.40  
SIRET : 500 971 601 00017

CLIENT: **CORETEC** REF: 21001097-01  
NMC SA-4731 EYNATTEN-BELGIQUE

BALLON D'EAU CHAUDE CHAUFFAGE TAMPON -  
20 000 LITRES - VERTICAL EXTERIEUR

CE PLAN ET SA CONCEPTION SONT LA PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET INTELLECTUELLE EXCLUSIVE DE LA SOCIÉTÉ LACAZE Energies. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, COMMUNIQUÉ ET UTILISÉ SANS SON AUTORISATION ÉCRITE.

NOM

Date

CENTRE DE GRAVITE

X

Y

Z

MASSE: **2308.45 Kg**

MATIERE: **ACIER S235JR**

Qté: **1**

Ech: **1:22**

PI: **2/2 A2**

Dessiné

Maynard François

09-06-21

Vérifié

Maynard François

09-06-21

**N°:21001097-01-C**

21001097-01